Pressão de controlo ideal

Optimum control pressure

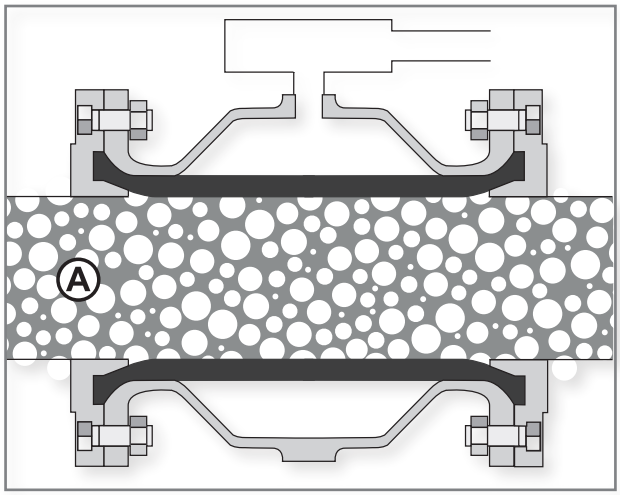

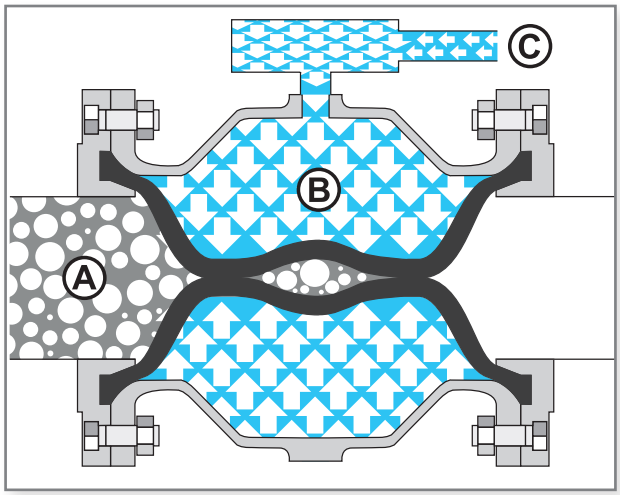

Ⓐ Pressão de serviço (pressão de débito)

Ⓑ + Pressão diferencial (Δ p entre pressão de controlo e pressão de serviço)

Ⓒ = Pressão de controlo ideal a ajustar (pressão de fecho)

Ⓐ Operating pressure (line pressure)

Ⓑ + Differential pressure (Δp between control pressure and working pressure)

Ⓒ = Optimum control pressure to be set (closing pressure)

Que pressão deve ter o ar comprimido (pressão de controlo ideal) para fechar a válvula de manga flexível?

How much compressed air (control pressure) is required to close the pinch valve?

PRESSÃO DE CONTROLO IDEAL =

Pressão de serviço + Pressão diferencial

- Indicação cliente
- Placa de características (consultar folheto informativo técnico "Qualidades de manga")

OPTIMUM CONTROL PRESSURE =

Operating pressure + Differential pressure

- Customer specification
- see type plate (techn. info sheet sleeve qualities)

Nota:

A pressão máxima de controlo/serviço da válvula de manga flexível pode ser consultada na placa de características ou na ficha técnica!

Note:

Please refer to the type plate or article text for the maximum control / operating pressure of the pinch valve!

Reservado o direito a alterações técnicas. Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Telefone/Phone: +49 (0) 61 47-9159-0 ▪ Fax: +49 (0) 61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ Internet: www.valvula-de-mangote.com / www.pinch-valve.com

folheto informativo técnico / techn. info sheet
TI_pV_OS_PT+EN_2015-04-27